
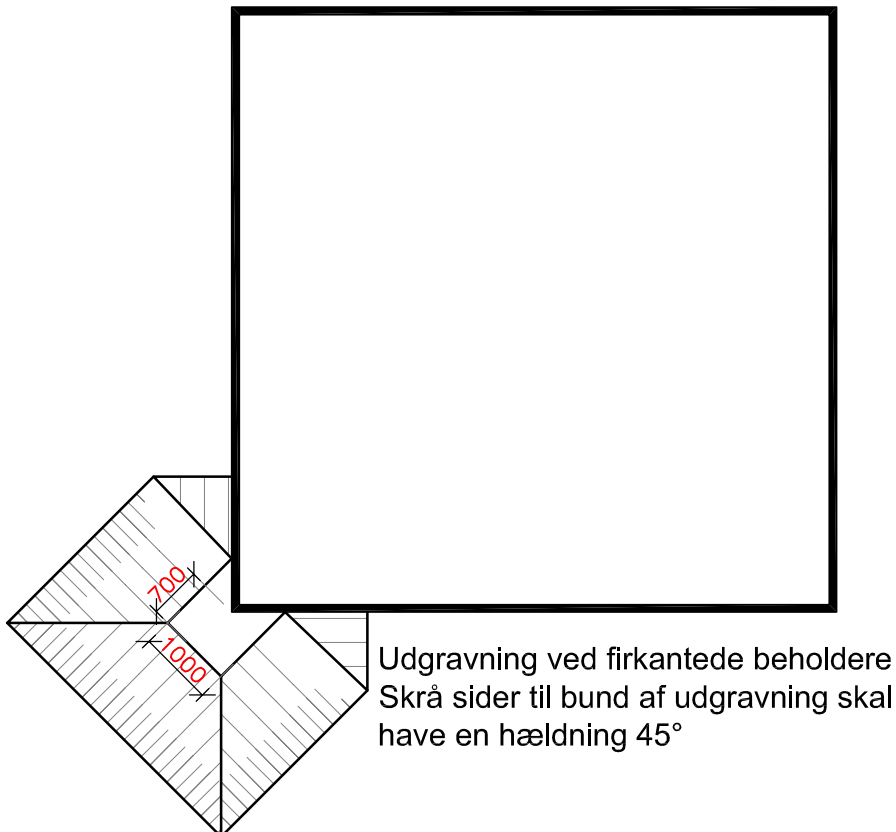


Som det fremgår af nedenstående skitser, skal bunden af udgravningen være mindst 0,7×1,0 meter, endvidere må der ikke stå vand i udgravningen når kontrollanten skal ned i udgravningen.

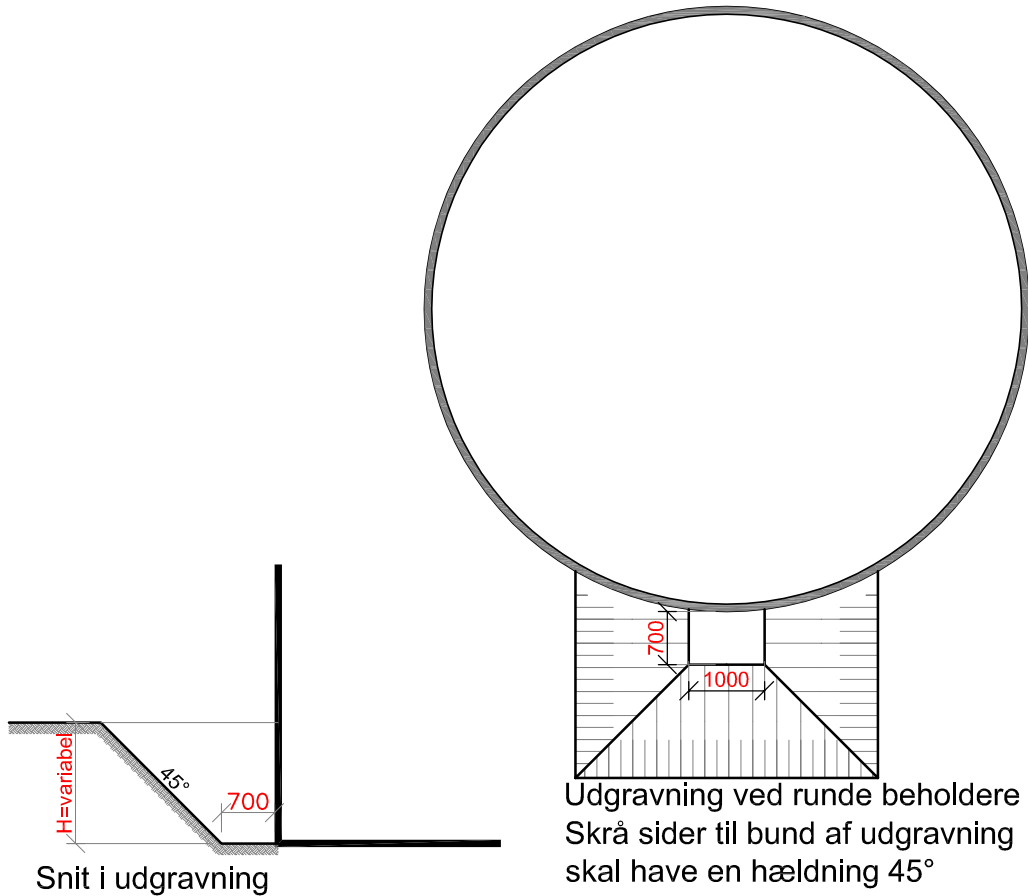

VIGTIGT : Vær forsigtig ved beholdere med udv. kabler at disse ikke bliver skadet ved opgravning. Hvis der ved opgravning sprænges eller findes sprængte kabler skal arbejdet straks stoppes, og er der fare for beholderen sprænger, skal hullet straks fyldes til og beholderkontrollanten kontaktes.